




MISE À JOUR DE L'IU DU THERMOSTAT DE FOURNAISES WILLIAMS AC2030TN

Sélection de tableau de combustion pour LE NUMÉRO DE MODÈLE, LE TYPE DE GAZ et L'ALTITUDE
POUR L'INSTALLATEUR PROFESSIONNEL SEULEMENT

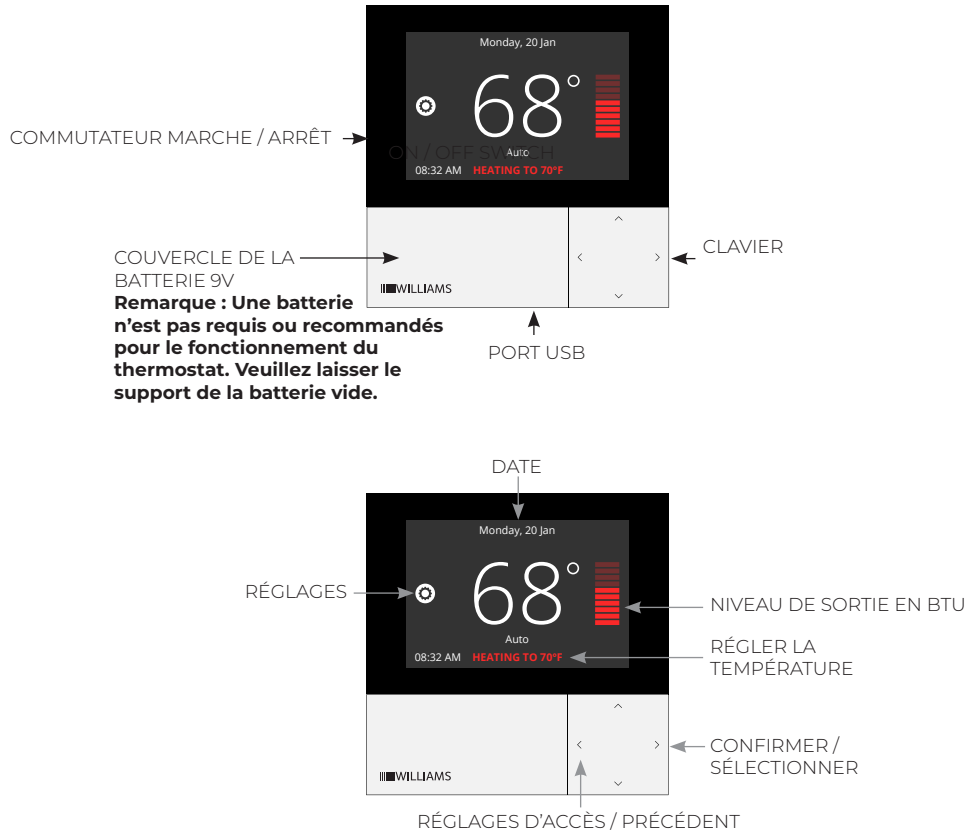

CODES DE RÉGLAGE DE MODÈLE DE FOURNAISE

AC2030 ALIMENTATION CA À UN CÔTÉ	AC2030TN GAZ NATUREL	0' - 2,000'
		2,001' - 3,000'
		3,001' - 4,000'
		4,001' - 4,500'

RÉGLAGES DE L'INSTALLATEUR

CODES DE COULEUR DES FLÈCHES :

VERS LE HAUT →	VERS LE BAS →	VERS LA GAUCHE →	VERS LA DROITE →	DÉBIT AUTOMATIQUE →
--------------------------	-------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------------

I17



ÉQUIPEMENT

CODES DE COULEUR DES FLÈCHES :

→ **VERS LE HAUT**
 → **VERS LE BAS**
 → **VERS LA GAUCHE**
 → **VERS LA DROITE**
 → **DÉBIT AUTOMATIQUE**

